


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI120	DET FLA2-PS40
	PVM. 17.09.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI PVP-ELEMENTTISEINÄSSÄ TERÄS, RUOSTUMATON TERÄS TAI VALURAUTAPUTKI		
MUUT HUOMIOT:				

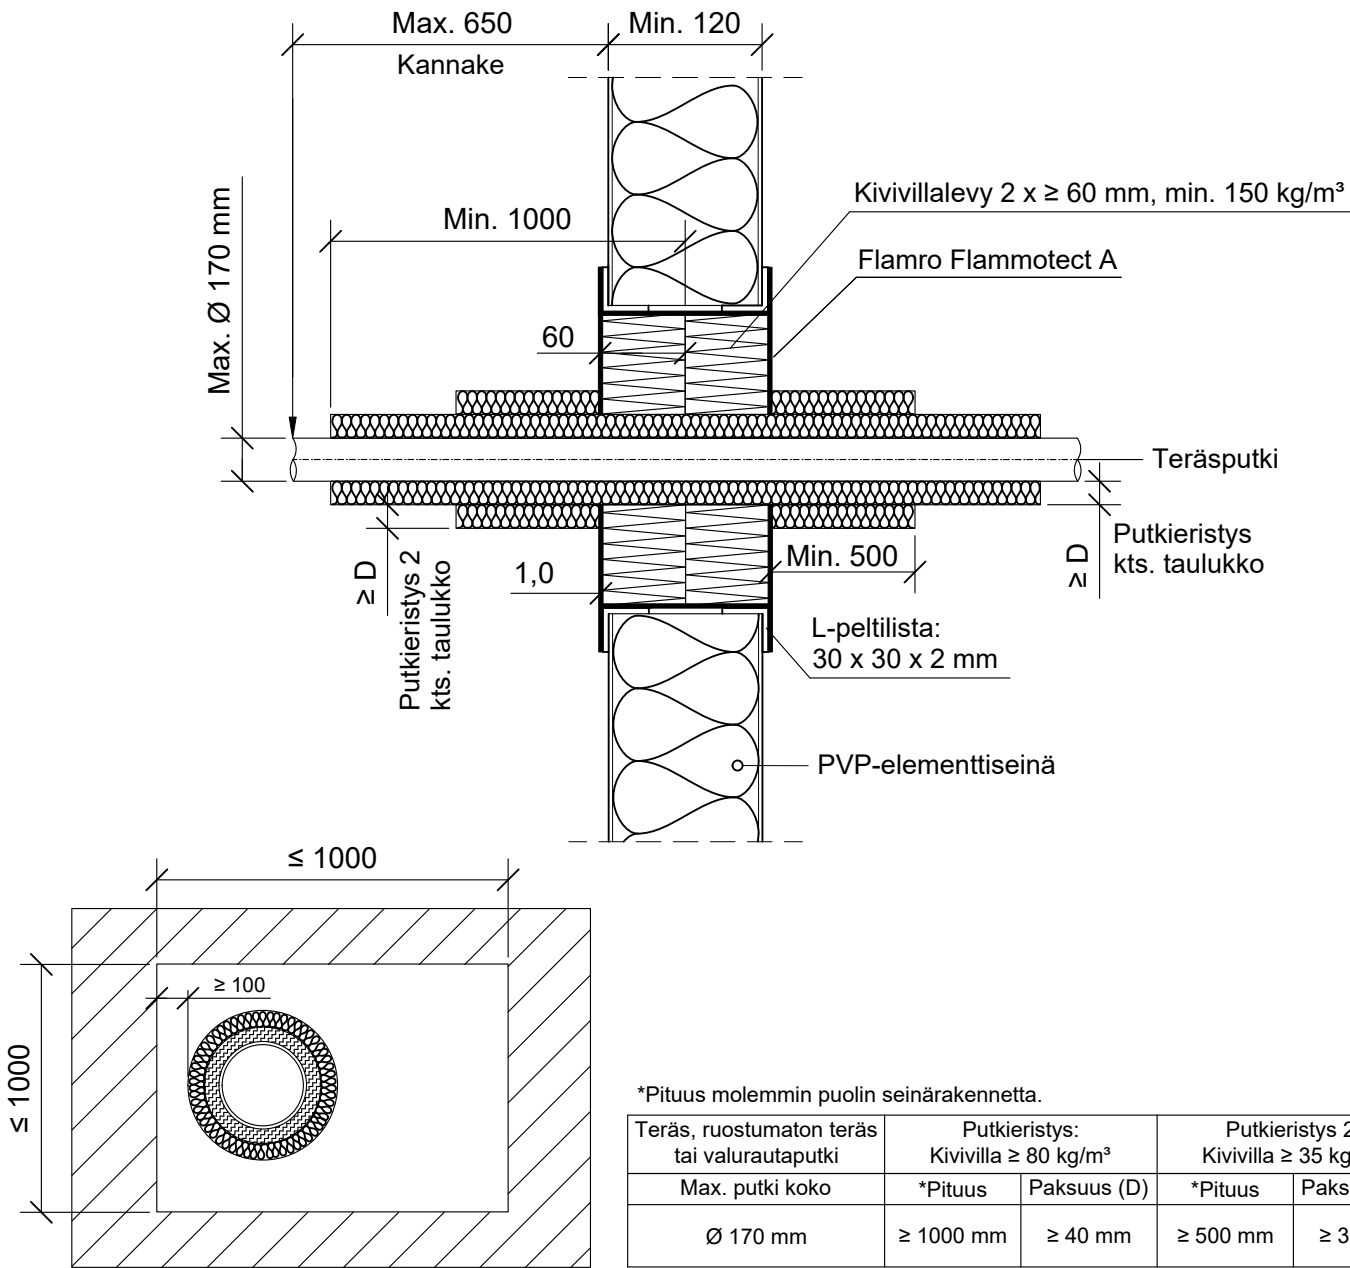

*Pituus molemmin puolin seinärakennetta.

Teräs, ruostumaton teräs tai valurautaputki	Putkieristys: Kivivilla ≥ 80 kg/m³		Putkieristys 2: Kivivilla ≥ 35 kg/m³	
Max. putki koko	*Pituus	Paksuus (D)	*Pituus	Paksuus (D)
Ø 170 mm	≥ 1000 mm	≥ 40 mm	≥ 500 mm	≥ 30 mm

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 22/0052
Max. aukon koko	1000 mm x 1000 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 1,0 mm.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Asennetaan Flammotect A:lla molemmin puolin seinärakennetta. Tyhjen välien täyttö sullontavillalla.
Putkieristys	Kivivilla ≥ 35 / 80 kg/m³, sulamispiste 1000 °C., Rautalankakiinnitys.
Kannake	Max. 650 mm molemmin puolin seinärakennetta.
L-pelttilista	L-pelttilista 30 x 30 x 2 mm, asennettava aukon ympärille molemmin puolin. Listat tulee pinnoittaa Flammotect A:lla kauttaaltaan.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta