


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI120	DET FLA2-SS7
	PVM. 22.08.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ KAAPELILÄPIVIENTI BETONISEINÄSSÄ MUOVISET SUOJAPUTKET		
MUUT HUOMIOT:				

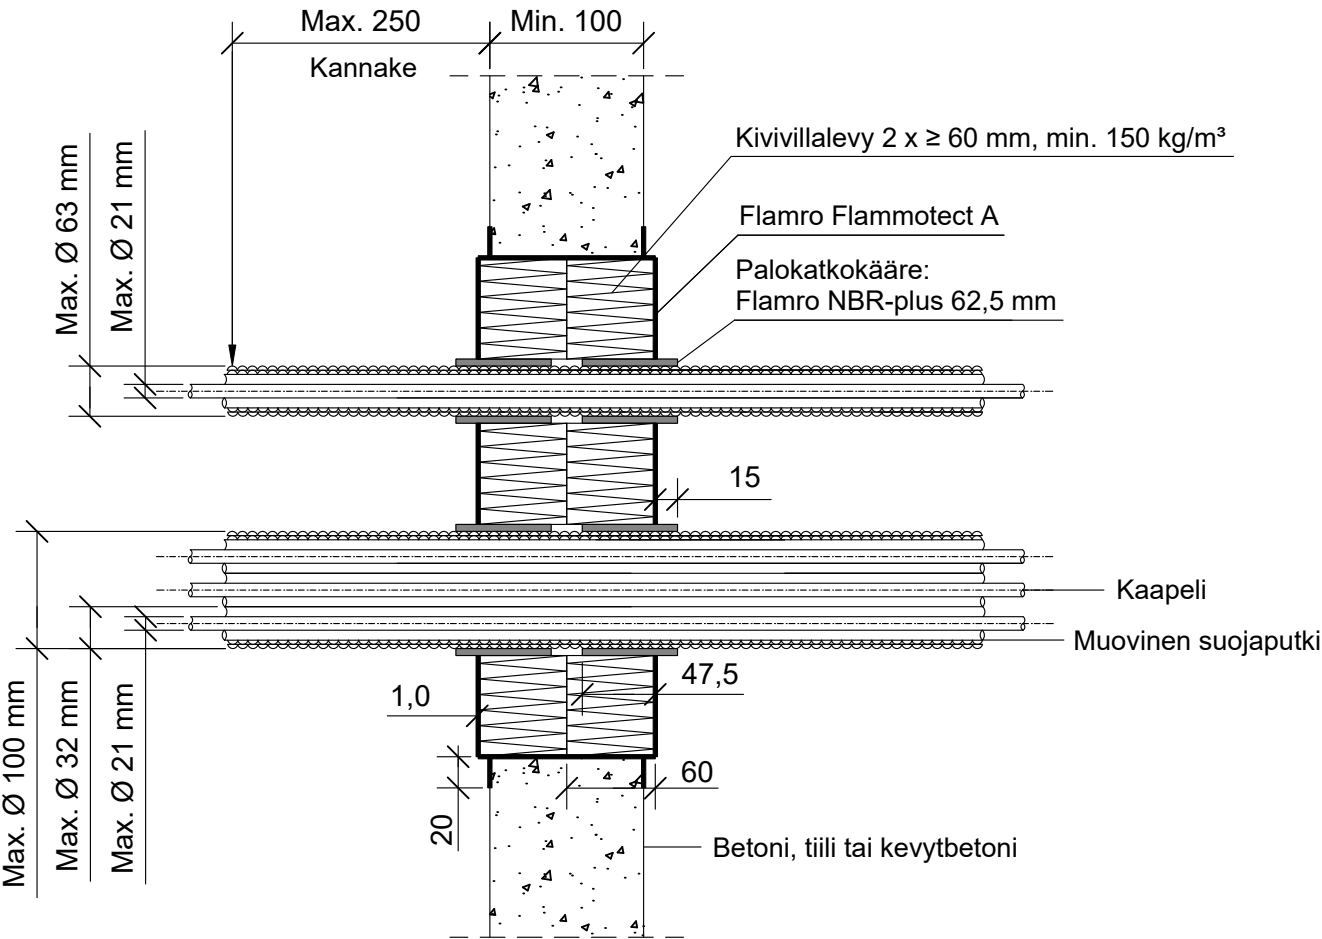

*Pituus molemmin puolin seinärakennetta villalevyn pinnasta.

Muovinen suojaputki	Palokatkokääre: Flamro NBR-plus				
Max. koko	Kierrokset	Pituus	Sisäpuolella	*Ulkopuolella	Paloluokka
putki Ø 32 mm, kaapeli Ø 21 mm	1	62,5 mm	47,5 mm	15 mm	EI120
putki Ø 63 mm, kaapeli Ø 21 mm	2				
nippu Ø 100 mm, putki Ø 32 mm, kaapeli Ø 21 mm					

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 22/0052, ETA 21/0461
Max. aukon koko	1400 x 2000 mm
Palokatkonpinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 1,0 mm.
Palokatkokääre	Flamro NBR-plus 62,5 mm, molemmin puolin seinärakennetta. Rautalankakiinnitys.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Asennetaan Flammotect A:lla molemmin puolin seinärakennetta. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Kannake	Max. 250 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta