
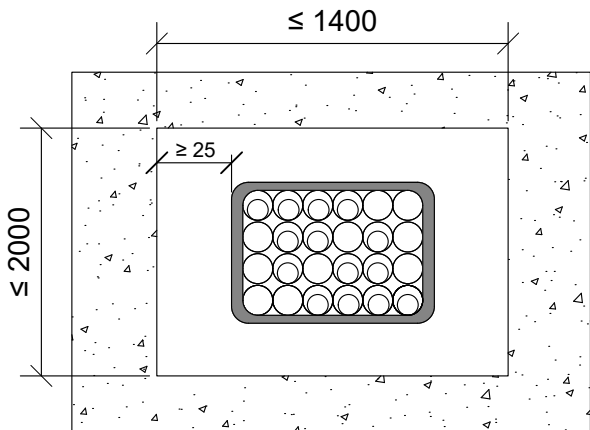


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE	DET
	PVM.	PIIRTÄJÄ	PALOKATKON PALOLUOKKA	
	22.08.2024	MKY	EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ KAAPELILÄPIVIENIT BETONISEINÄSSÄ MUOVISET SUOJAPUTKET NIPUSSA, PE-HD "SPEED PIPES"		

MUUT HUOMIOT:

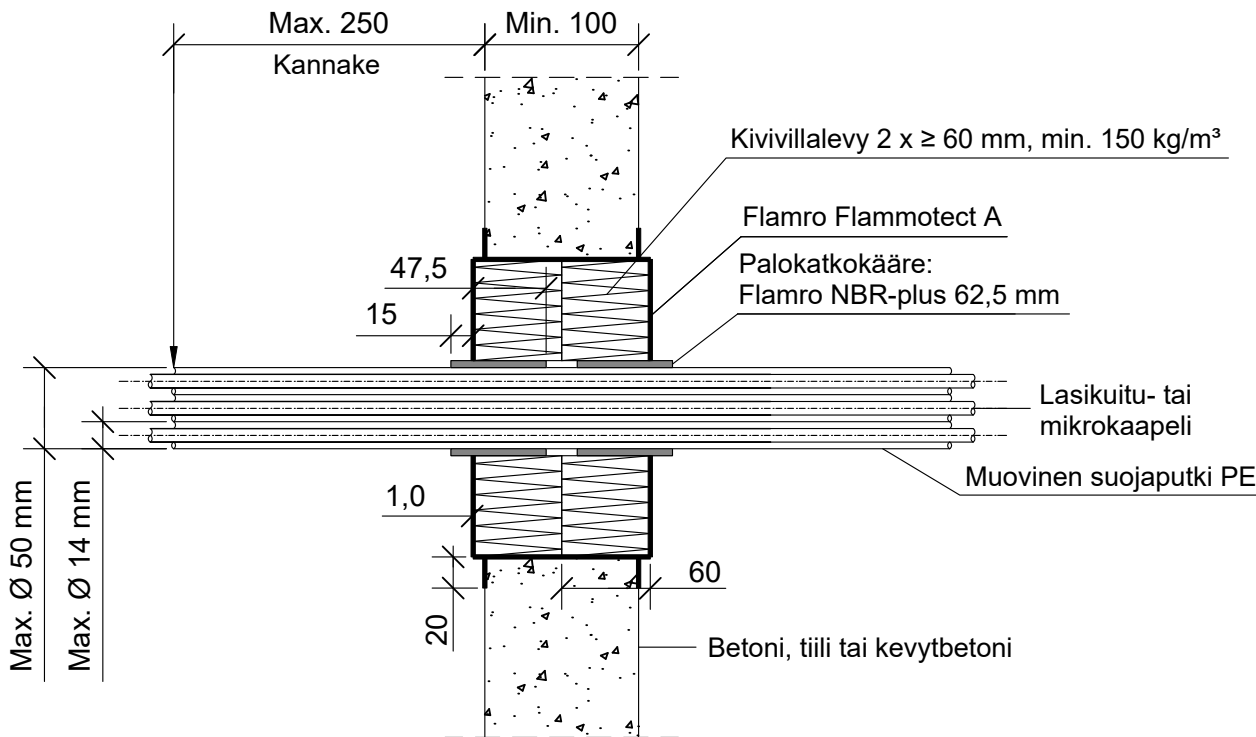

*Pituus molemmin puolin seinärakennetta villalevyn pinnasta.

Muoviset suojaputket PE "speed lines"	Palokatkokääre: Flamro NBR-plus 62,5 mm			
	Max. koko	Kierrokset	Pituus	Sisäpuolella *Ulkopuolella
Nippu Ø 50 mm, putki Ø 14mm		1	62,5 mm	47,5 mm 15 mm

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 22/0052, ETA 21/0461
Max. aukon koko	1400 x 2000 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 1,0 mm.
Palokatkokääre	Flamro NBR-plus 62,5 mm, molemmin puolin seinärakennetta. Rautalankakiinnitys.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Asennetaan Flammotect A:lla molemmin puolin seinärakennetta. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Kannake	Max. 250 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta