

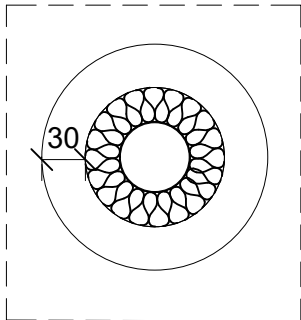


|                                                                                      |                    |                                                                                         |                               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| PK-TUOTE OY<br>TARRANTIE 12<br>08500 LOHJA<br>PUH. +358 40 4143518<br>www.pktuote.fi | SUUNN. TYÖN NRO    |                                                                                         | OSASTOIVARAKENNE<br>EI60      | DET<br><br>FPS-IVL5 |
|                                                                                      | PVM.<br>01.12.2023 | PIIRTÄJÄ<br>MKY                                                                         | PALOKATKON PALOLUOKKA<br>EI60 |                     |
| KOHDE                                                                                |                    | SISÄLTÖ<br>IV-PUTKI OSASTOIVASSA ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA,<br>JATKUVA PALAMATON ERISTE |                               |                     |

|               |
|---------------|
| MUUT HUOMIOT: |
|---------------|

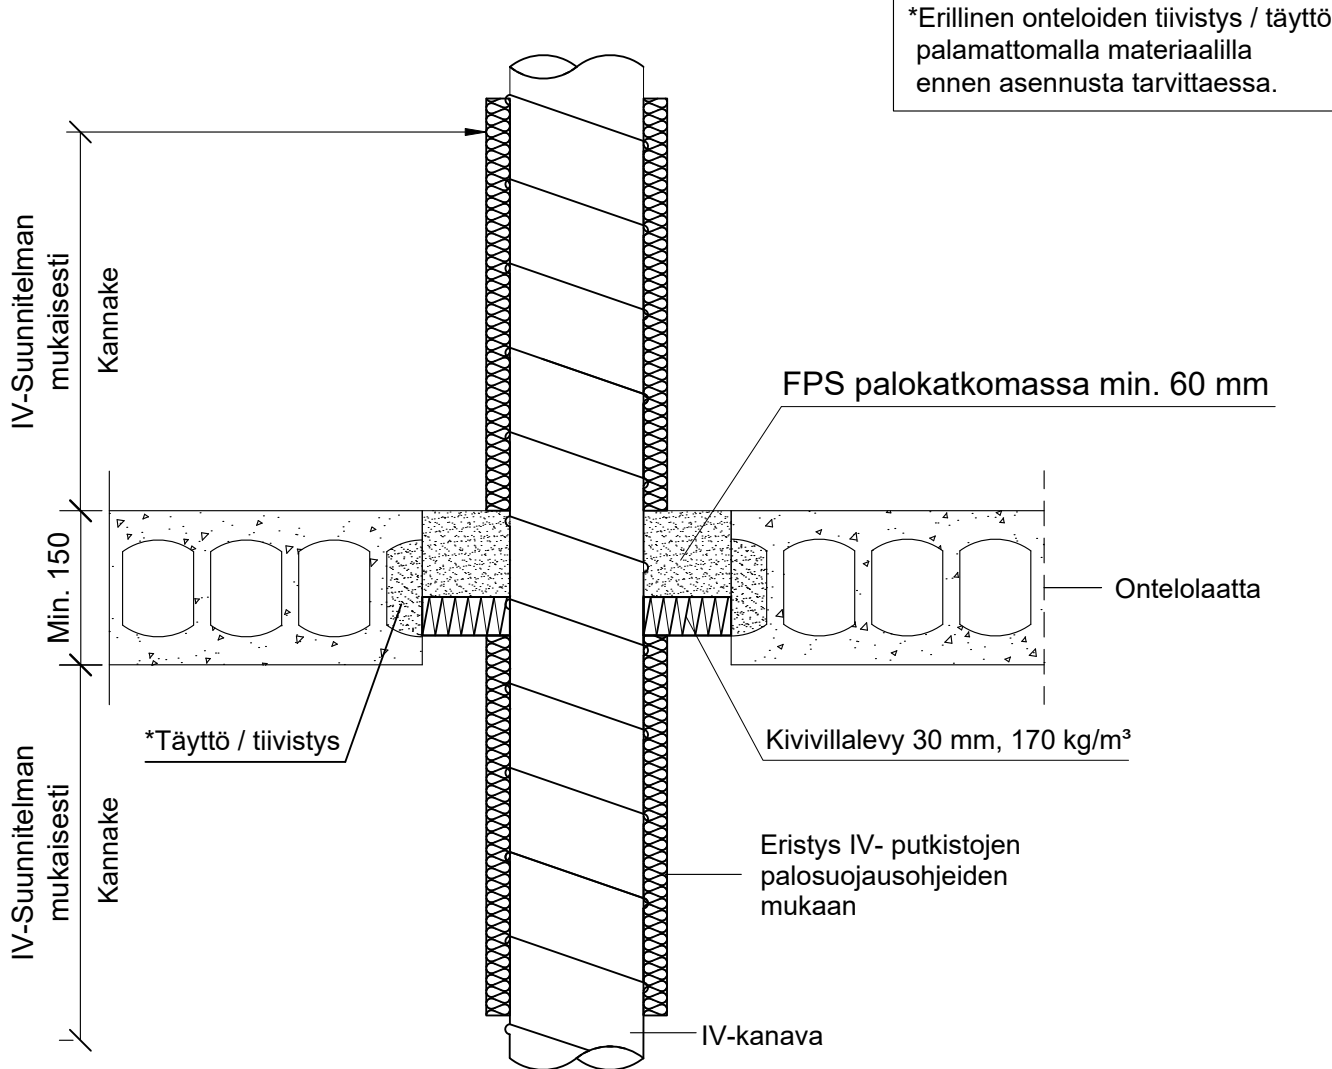

Pyöreä aukko

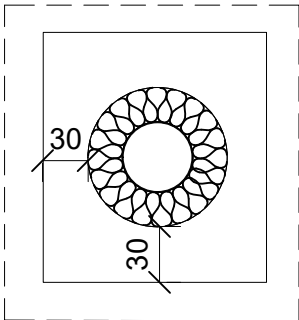

Kantikas aukko

|                            |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Palokatkomassan hyväksyntä | ETA-20/0464                                                   |
| Max. aukon koko            | Kanavan Ø + min. 60 mm                                        |
| Palokatkomassan paksuus    | FPS palokatkomassa min. 60 mm                                 |
| Kivivilla                  | 30 mm, 170 kg/m <sup>3</sup>                                  |
| Kiinnikkeet ja kannakointi | IV-suunnitelman mukaisesti välipohjarakenteen molemmin puolin |
| Putkityypit                | Teräksinen ilmastointikanava                                  |
| Max. putken koko           | Ø 1000 mm                                                     |
| Putkieriste                | IV-kanavien paloeristysohjeiden mukaisesti                    |
| Korkeammat paloluokat      | EI60 - EI120 Paroc Tuotesertifikaatti EUF 129-19000981-C      |

**HUOM!** Ilmanvaihtokanavien läpivientien palokatkoille ei tällä hetkellä ole olemassa arviointiasiakirjaa (EAD), joten markkinoilla ei ole palokatkoratkaisuja, jotka perustuvat ETA-arviointeihin ja CE-merkintään. (Palokatko-ohje 3.7.2024)