


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI60	DET FPS-IVL6
	PVM. 01.12.2023	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60	
KOHDE		SISÄLTÖ IV-PUTKI OSASTOIVASSA ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA, JATKUVA PALAMATON ERISTE		

MUUT HUOMIOT:

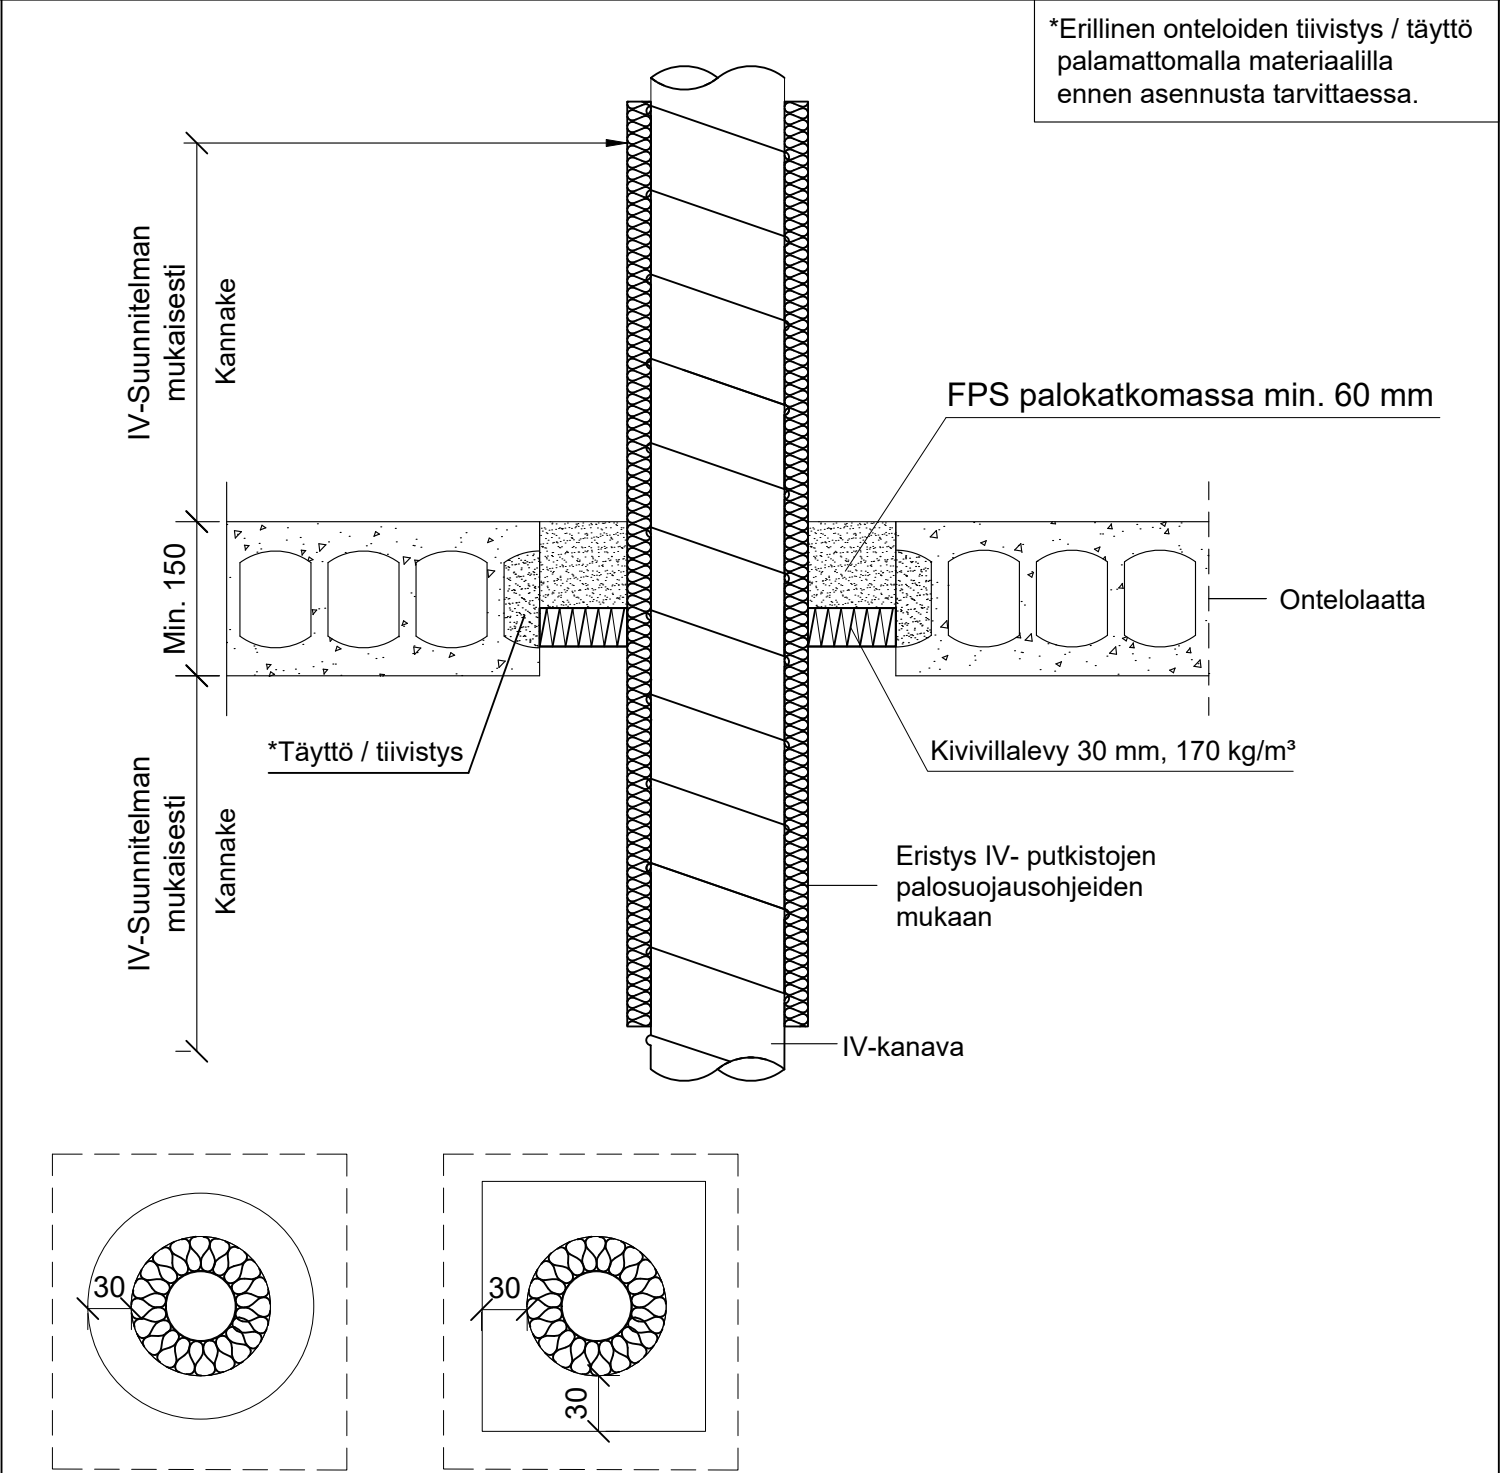

Pyöreä aukko		Kantikas aukko	
Palokatkomassan hyväksyntä		ETA-20/0464	
Max. aukon koko		Kanavan Ø eristettynä + min. 60 mm	
Palokatkomassan paksuus		FPS palokatkomassa min. 60 mm	
Kivivilla		30 mm, 170 kg/m³	
Kiinnikkeet ja kannakointi		IV-suunnitelman mukaisesti välipohjarakenteen molemmin puolin	
Putkityypit		Teräksinen ilmastointikanava	
Max. putken koko		Ø 1000 mm	
Putkieriste		IV-kanavien paloeristysohjeiden mukaisesti	
Korkeammat paloluokat		EI60 - EI120 Paroc Tuotesertifikaatti EUF 129-19000981-C	

HUOM! Ilmanvaihtokanavien läpivientien palokatkoille ei tällä hetkellä ole olemassa arviointiasiakirjaa (EAD), joten markkinoilla ei ole palokatkoratkaisuja, jotka perustuvat ETA-arviointeihin ja CE-merkintään. (Palokatko-ohje 3.7.2024)