
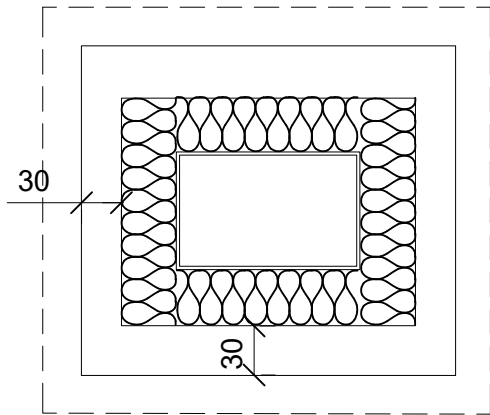


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI60	DET FPS-IVS7
	PVM. 01.12.2023	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60	
KOHDE		SISÄLTÖ KANTIKAS IV-KANAVA OSASTOIVASSA KIPSILEVYSEINÄSSÄ JATKUVA PALAMATON ERISTE		

MUUT HUOMIOT:

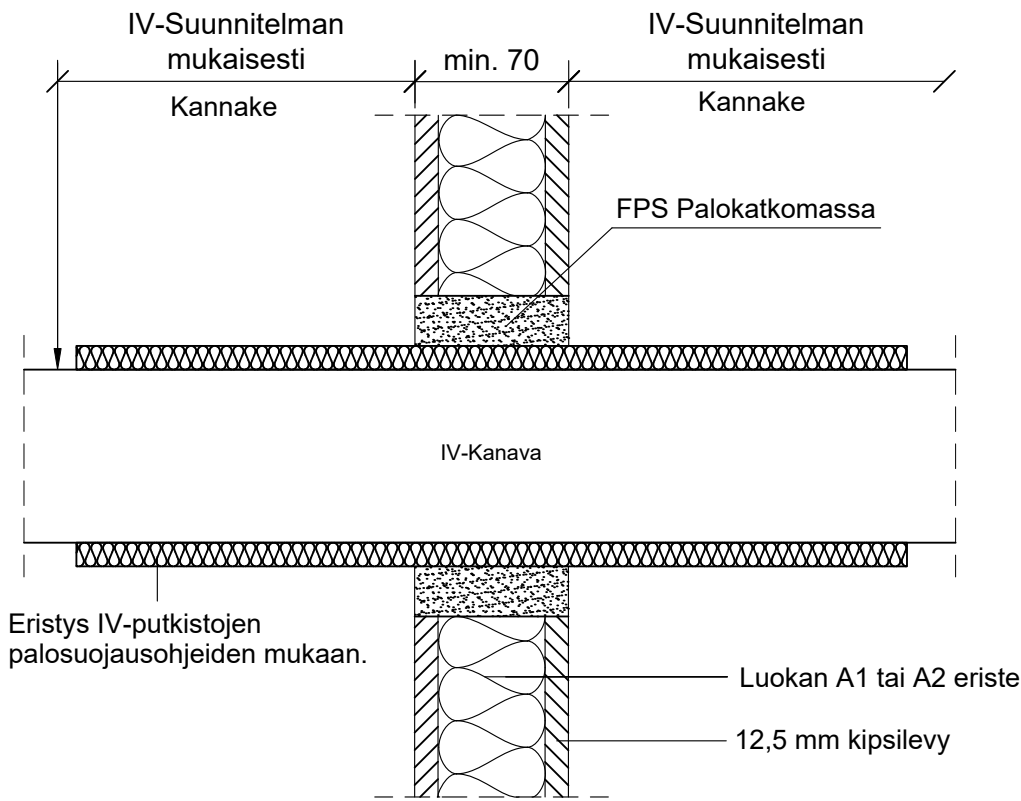

HUOM! Ilmanvaihtokanavien läpivientien palokatkoille ei tällä hetkellä ole olemassa arviointiasiakirjaa (EAD), joten markkinoilla ei ole palokatkoratkaisuja, jotka perustuvat ETA-arviointeihin ja CE-merkintään. (Palokatko-ohje 3.7.2024)

Palokatkomassan hyväksyntä	ETA-20/0464
Max. aukon koko	Kanavan Ø eristettynä + min. 60 mm
Palokatkomassa	FPS palokatkomassa min. 70 mm
Kannake	IV-suunnitelman mukaan seinän molemmille puolille
Max. kanava koko	Teräksinen ilmastointikanava Max. 1000 mm x 1000 mm
Putkieristys	Eristys IV-putkistojen palosuojausohjeiden mukaan.
Korkeammat paloluokat	EI60 - EI120 Paroc Tuotesertifikaatti EUF 129-19000981-C