
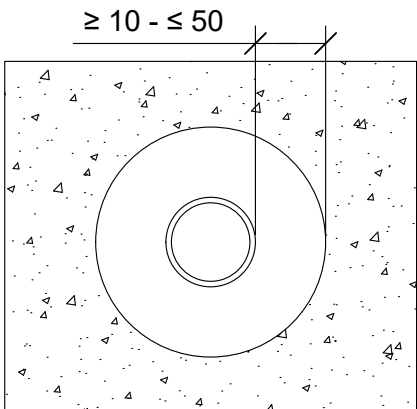


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI60	DET SC-PL10
	PVM. 19.08.204	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60 EI90 EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA KUPARIPUTKI		

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.

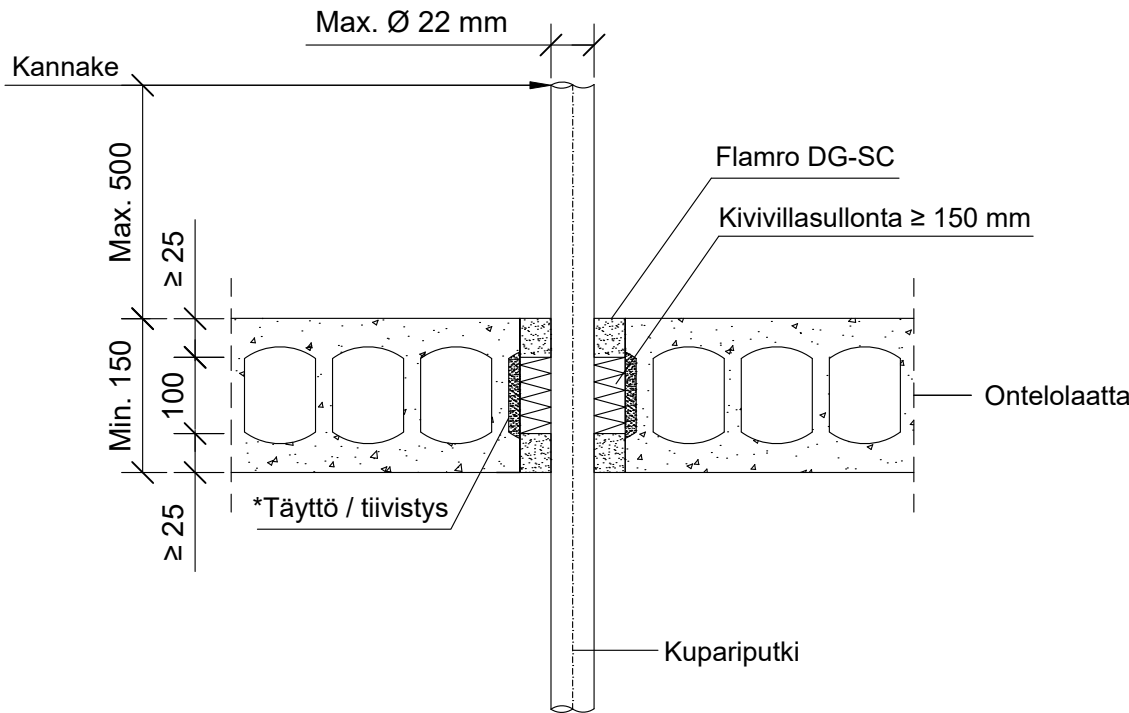

Putkityyppi	Putki koko	Paloluokka
Kupariputki	Max. Ø 15 mm	EI120
	Max. Ø 18 mm	EI90
	Max. Ø 22 mm	EI60

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA-19/0704 - 2024-06-24
Aukon koko	Putken halkaisija + min. 20 mm / max. 100 mm
Palokatkomassa	Flamro DG-SC, molemmin puolin välipohjarakennetta min. 25 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 150 mm
Putkityyppi	Kupariputki
Max. putki koko	Max. Ø 22 mm
Kannake	Max. 500 mm yläpuolella välipohjarakennetta.