


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI120	DET SC-PL14
	PVM. 19.08.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA METALLIPUTKI SOLUKUMIERISTEELLÄ		

MUUT HUOMIOT:

****Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö
palamattomalla materiaalilla
ennen asennusta tarvittaessa.**

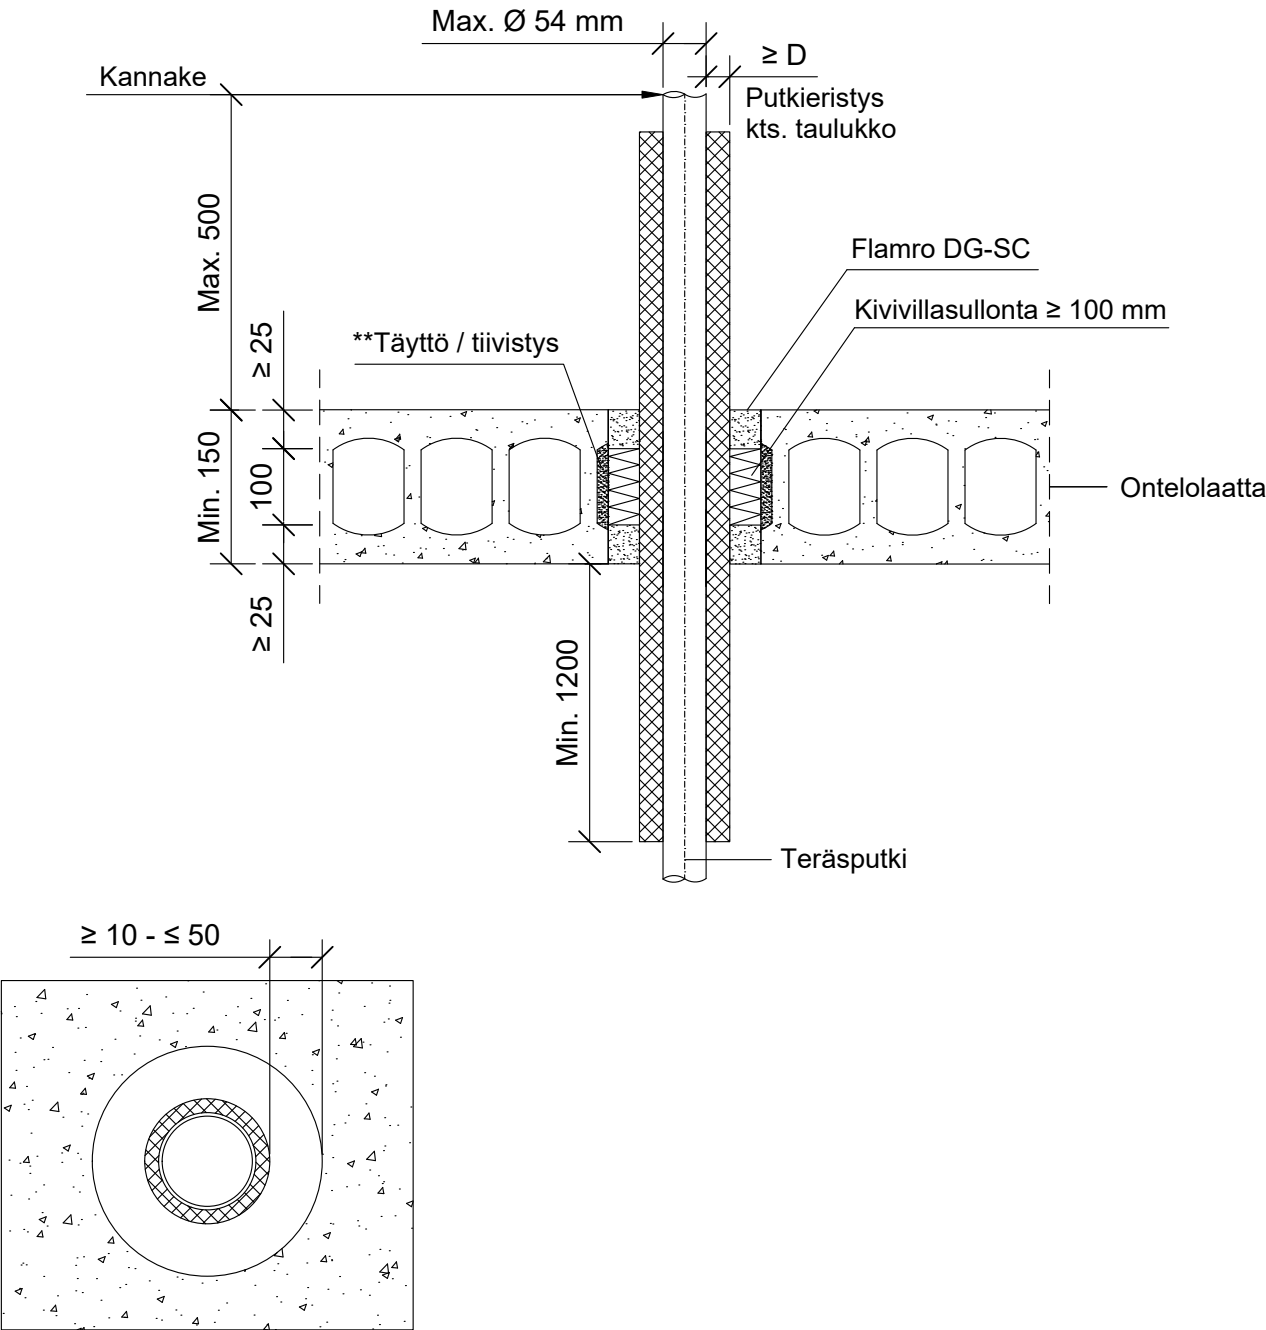

*Pituus molemmin puolin välipohjarakenteen keskeltä.

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA-19/0704 - 2024-06-24
Aukon koko	Putken halkaisija + min. 20 mm / max. 100 mm
Palokatkomassa	Flamro DG-SC, molemmin puolin välipohjarakennetta min. 25 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 100 mm
Putkieristys	Armaflex AF/SH tai Kaiflex HT Plus. *Pituus min. 1200 mm, paksuus 19 - 38 mm.
Putkityyppi	Teräs, ruostumaton teräs, valurauta tai kupariputki
Max. putki koko	Max. Ø 54 mm
Kannake	Max. 500 mm yläpuolella välipohjarakennetta.