
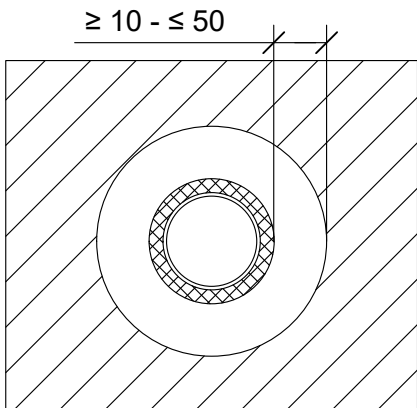


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI90	DET SC-PS12
	PVM. 05.09.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI90	
KOHDE		SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI HORMISEINÄSSÄ MUOVIPUTKI SOLUKUMIERISTEELLÄ		
MUUT HUOMIOT:				

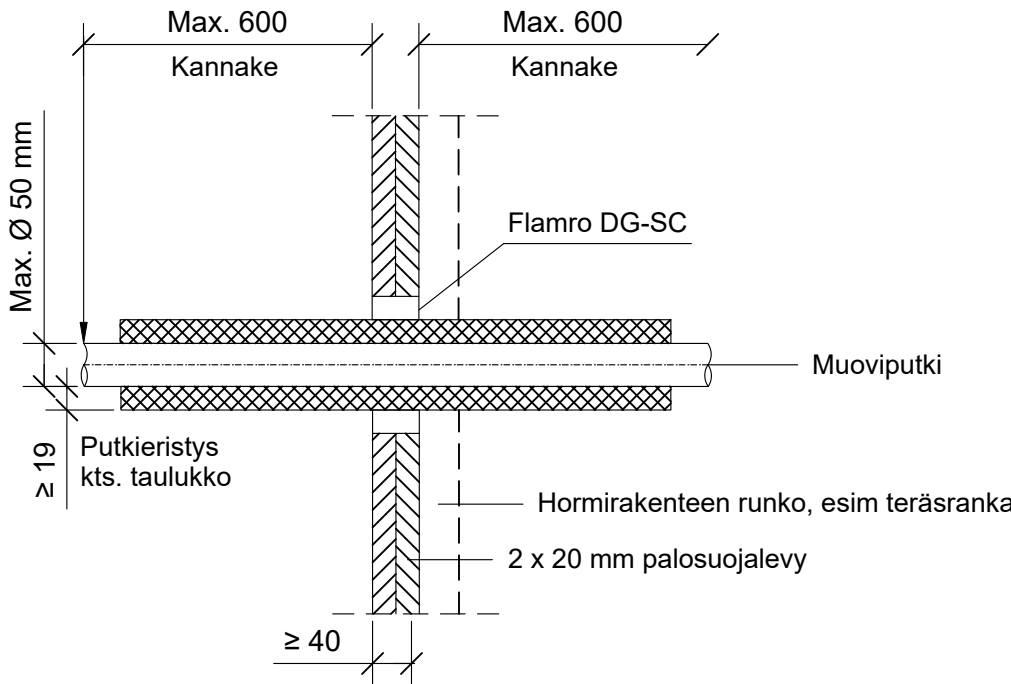

Putkityyppi	Putki koko	Paloluokka
Poloplast POLO-KAL 3S	Max. Ø 50 mm	EI90
Poloplast POLO-KAL NG		
Poloplast POLO-KAL XS		
Geberit Silent PP		

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA-19/0704 - 2024-06-24
Aukon koko	Putkieristeen halkaisija + min. 20 mm / max. 100 mm
Palokatkomassa	Flamro DG-SC, min. 40 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 50 mm
Kannake	Max. 600 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Putkityyppi	Muoviputki
Max. putki koko	Max. Ø 50 mm
Putkieristys	Solukumieristys, eristys jatkuva, paksuus ≥ 19 mm.