
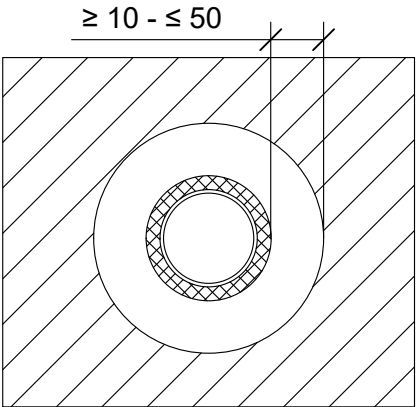


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI120	DET SC-PS4
	PVM. 19.08.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ METALLIPUTKI SOLUKUMIERISTEELLÄ		

MUUT HUOMIOT:

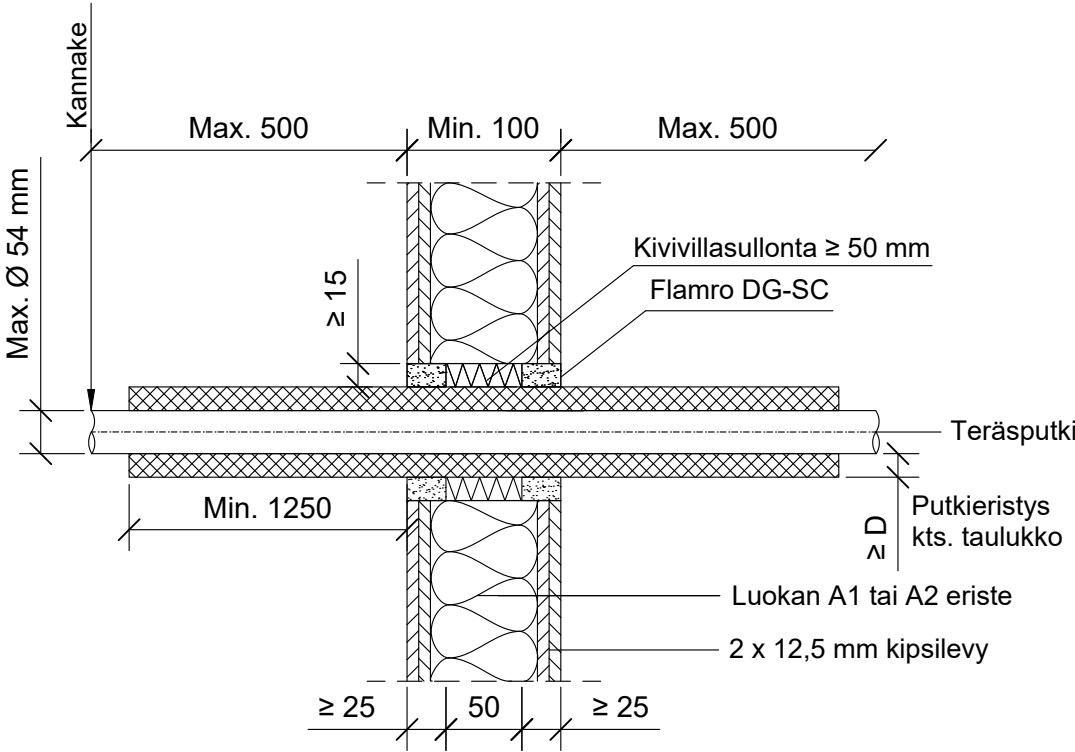

*Pituus molemmin puolin seinärakenteen pinnasta.

Teräs, ruostumaton teräs, valurauta tai kupariputki	Putkieristys: Armaflex AF/SH tai Kaiflex HT Plus		
	*Pituus	Paksuus (D)	Paloluokka
Max. putki koko	Ø 42 mm	≥ 1250 mm	19 - 38 mm
Ø 54 mm	≥ 1250 mm	19 - 38 mm	EI120
	≥ 1250 mm	≥ 38 mm	

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA-19/0704 - 2024-06-24
Aukon koko	Putkieristeen halkaisija + min. 20 mm / max. 100 mm
Palokatkomassa	Flamro DG-SC, molemmin puolin seinärakennetta min. 25 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 50 mm
Putkieristys	Armaflex AF/SH tai Kaiflex HT Plus
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Putkityyppi	Metalliputki
Max. putki koko	Max. Ø 54 mm