
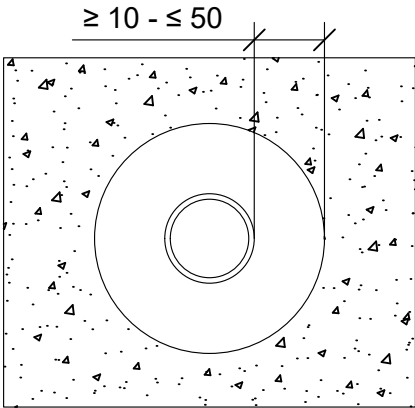


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI60	DET SC-PS7
	PVM. 19.08.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60 EI90 EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI BETONISEINÄSSÄ MUOVIPUTKI		
MUUT HUOMIOT:				

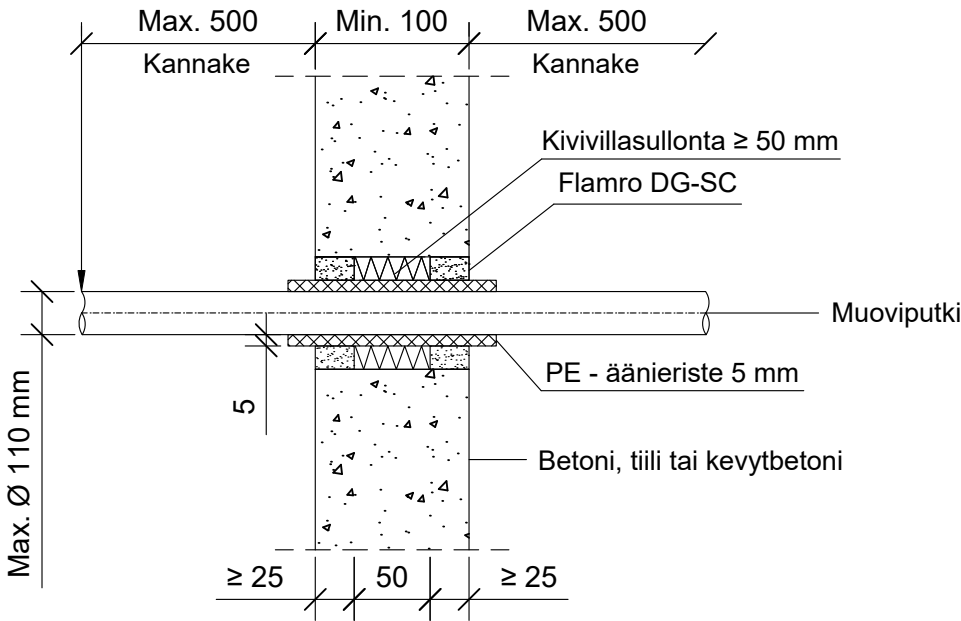

Putkityyppi	Putki koko	Paloluokka
Friatec Friaphone	Max. Ø 110 mm	EI120
Pipelife Master 3		
Poloplast POLO-KAL 3S	Max. Ø 75 mm	EI60
	Max. Ø 110 mm	EI120
Poloplast POLO-KAL NG	Max. Ø 50 mm	
Poloplast POLO-KAL XS		
Geberit Silent PRO		
	Max. Ø 110 mm	EI90
Geberit Silent PP	Max. Ø 50 mm	EI120
Geberit Silent db20	Max. Ø 56 mm	
Rehau Raupiano Plus	Max. Ø 50 mm	
Wawin AS+		EI90
Wawin Sitech+		
PVC-U, PE, PP-H		
	Max. Ø 110 mm	EI90
Silenta Premium	Max. Ø 58 mm	EI120
Valsir Triplus	Max. Ø 50 mm	

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA-19/0704 - 2024-06-24
Aukon koko	Putken halkaisija + min. 20 mm / max. 100 mm
Palokatkomassa	Flamro DG-SC, molemmin puolin seinärakennetta min. 25 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 50 mm
PE-äänieriste 5 mm	Kanssa tai ilman
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Putkityyppi	Muoviputki
Max. putki koko	Max. Ø 110 mm