
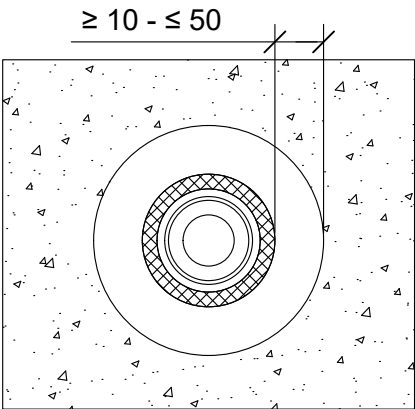


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI120	DET SC-SL10
	PVM. 19.08.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ KAAPELILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA KOAKSIAALIKAAPELI		

MUUT HUOMIOT:	*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.
---------------	---

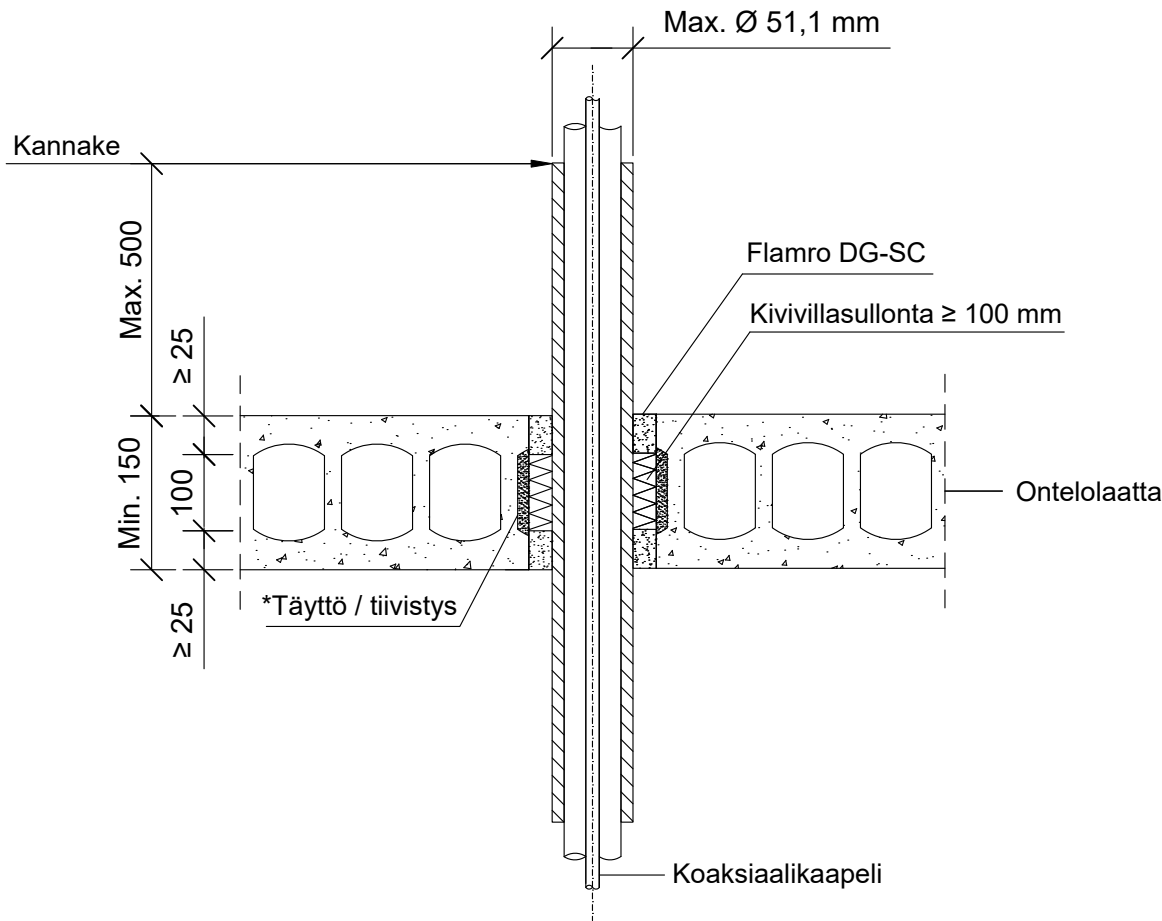

Kaapelityyppi	Putki koko	Paloluokka
RFS CELLFLEX LCF	Max. Ø 50,3 mm	EI120
RFS RADIAFLEX RLK	Max. Ø 48,2 mm	EI120
CommScope HELIAX AVA	Max. Ø 51,1 mm	EI120

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA-19/0704 - 2024-06-24
Aukon koko	Kaapelin halkaisija + min. 20 mm / max. 100 mm
Palokatkomassa	Flamro DG-SC, molemmin puolin seinärakennetta min. 25 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 100 mm
Kannake	Max. 500 mm yläpuolella välipohjarakennetta.