
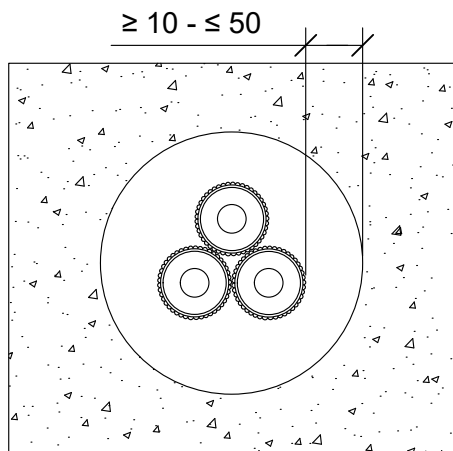


|                                                                                      |                    |                                                                                 |                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| PK-TUOTE OY<br>TARRANTIE 12<br>08500 LOHJA<br>PUH. +358 40 4143518<br>www.pktuote.fi | SUUNN. TYÖN NRO    |                                                                                 | OSASTOIVARAKENNE<br>EI120      | DET<br><br>SC-SL4 |
|                                                                                      | PVM.<br>19.08.2024 | PIIRTÄJÄ<br>MKY                                                                 | PALOKATKON PALOLUOKKA<br>EI120 |                   |
| KOHDE                                                                                |                    | SISÄLTÖ<br>KAAPELILÄPIVIENTI BETONIVÄLIPOHJASSA<br>MUOVISET SUOJAPUTKET NIPUSSA |                                |                   |

|               |
|---------------|
| MUUT HUOMIOT: |
|---------------|

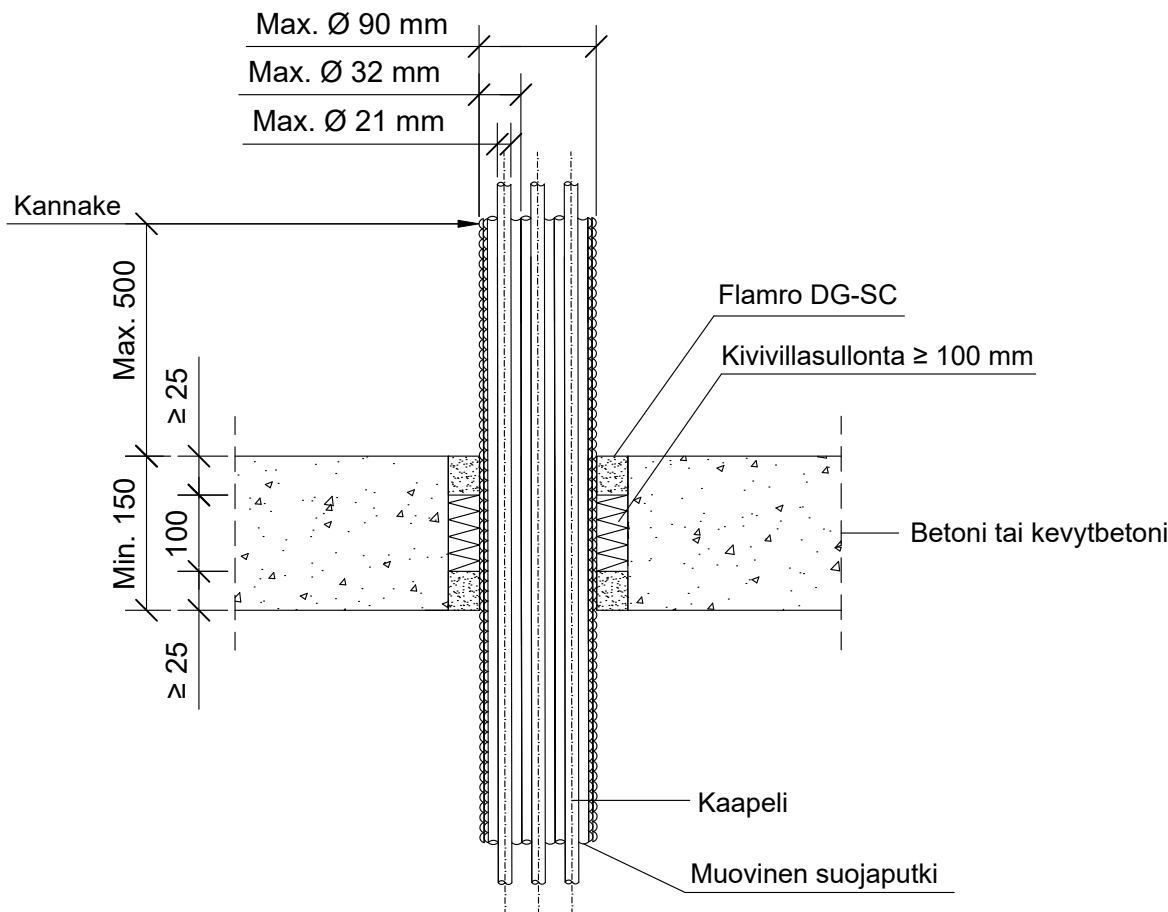

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Hyvöksyntö / Asiakirja   | ETA-19/0704 - 2024-06-24                                               |
| Aukon koko               | Suojaputkinipun halkaisija + min. 20 mm / max. 100 mm                  |
| Palokatkomassa           | Flamro DG-SC, molemmiin puolin seinöarakennetta min. 25 mm syvyydeltö. |
| Taustan täyttö           | Kivivillasullonta 100 mm                                               |
| Max. suojectkinippu koko | Max. Ø 90 mm, Suojectputki max. Ø 32 mm, kaapect max. Ø 21 mm          |
| Kannake                  | Max. 500 mm yläpuolella välipohjarakennetta.                           |