
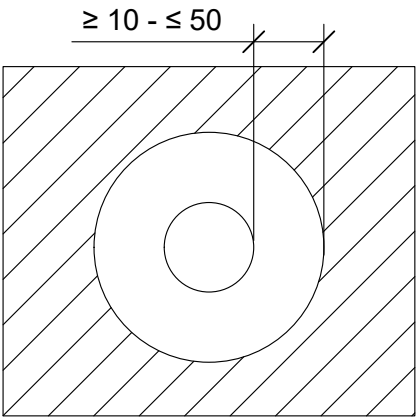


|                                                                                      |                    |                                                |                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| PK-TUOTE OY<br>TARRANTIE 12<br>08500 LOHJA<br>PUH. +358 40 4143518<br>www.pktuote.fi | SUUNN. TYÖN NRO    |                                                | OSASTOIVARAKENNE<br>EI120      | DET<br><br>SC-SS1 |
|                                                                                      | PVM.<br>19.08.2024 | PIIRTÄJÄ<br>MKY                                | PALOKATKON PALOLUOKKA<br>EI120 |                   |
| KOHDE                                                                                |                    | SISÄLTÖ<br>KAAPELILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ |                                |                   |

MUUT HUOMIOT:

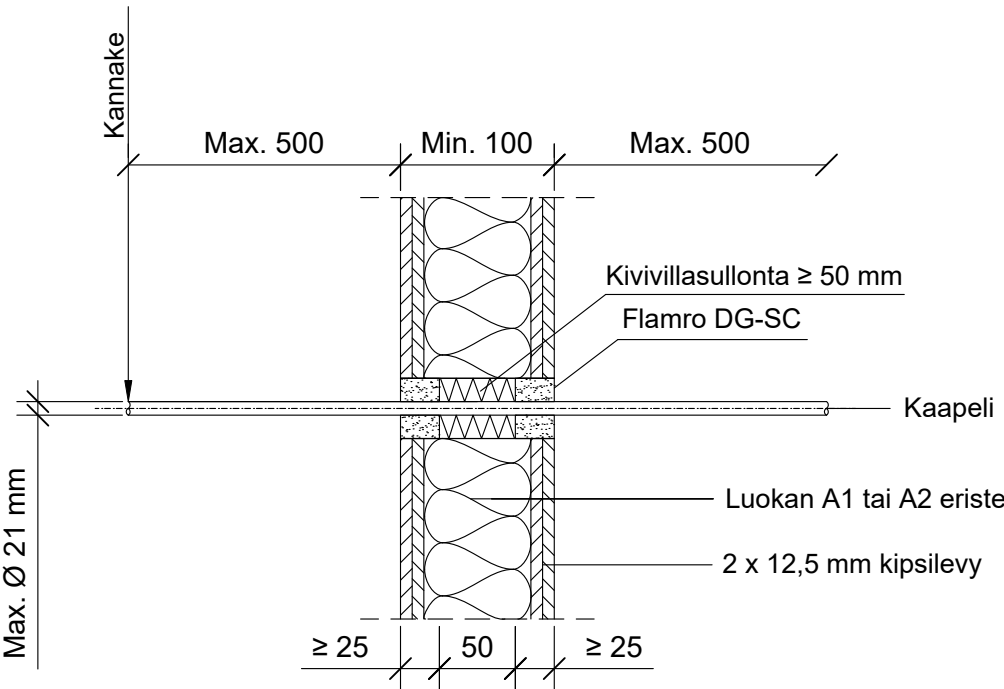

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Hyväksyntä / Asiakirja | ETA-19/0704 - 2024-06-24                                             |
| Aukon koko             | Kaapelin halkaisija + min. 20 mm / max. 100 mm                       |
| Palokatkomassa         | Flamro DG-SC, molemmin puolin seinärakennetta min. 25 mm syvyydeltä. |
| Taustan täyttö         | Kivivillasullonta min. 50 mm                                         |
| Kannake                | Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.                         |
| Max. kaapeli koko      | Max. Ø 21 mm                                                         |